



Spettabile
P.P.E. S.r.l.
 Via delle Industrie 9
 26814 - Livraga (LO)

**ACCETTAZIONE DI PREVENTIVO, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
 AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA E CONSEGNA DI N°5 CONTENITORI PER LA
 RACCOLTA DI OLIO MINERALE ESAUSTO - CIG: Z1930FBC23**

Parti

Stazione appaltante: R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA

Operatore economico: P.P.E. S.r.l.

Soggetti responsabili

Responsabile del procedimento (RUP): L. MANNARI

Direttore dell'esecuzione presso REA (DEC): N. FORLI

Sintesi dati essenziali

Oggetto: Fornitura e consegna di n°5 contenitori per la raccolta di olio minerale esausto, compreso il trasporto presso sede Rea Spa Loc. Le Morelline 2 snc Rosignano Marittimo (LI), come da documentazione allegata.

Luogo di consegna: sede Rea Spa in Rosignano Solvay Località Le Morelline 2 snc.

Tempi di Consegna: 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvio dell'esecuzione.

Corrispettivo aggiudicato: € 1.680,00 così suddiviso:

€ 1.500,00 per n°5 contenitori olio (€/cad. 300,00)

€ 180,00 per trasporto presso sede Rea Spa

Le somme indicate a titolo di corrispettivo sono sempre al netto dell'Iva.

REA • Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Località Le Morelline 2 • 57016 - Rosignano Marittimo (LI)

T. 0586.76511 • info@reaspa.it • reaspa@pec.it • P.I. 01098200494 • www.reaspa.it



Al termine dell'esecuzione del contratto (o nel corso dello stesso se la fatturazione è per stato avanzamento prestazioni), prima di emettere fattura, l'Operatore economico deve comunicare al DEC Nicola Forli alla seguente mail nicola.forli@reaspa.it l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ed attendere il Certificato di regolare esecuzione. Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione del CIG relativo all'affidamento.

Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: "Art. 17 ter DPR 633/72 - scissione dei pagamenti".

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica comuniciamo che il "Codice Destinatario" è: M5UXCR1

Pagamento con bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese su conto corrente dedicato, secondo le previsioni di cui alla Legge 136/2010.

*

Con la presente, in nome e per conto di REA Spa, all'esito della procedura di affidamento diretto esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 in combinato disposto con l'art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e tenuto conto dell'art. 1 del DL 76/2020 per importi inferiori a Euro 75.000,00, sono a comunicare che:

- il contratto in oggetto è stato aggiudicato a codesta Spettabile P.P.E. S.r.l.;
- l'affidamento è immediatamente esecutivo, salva successiva integrazione dell'efficacia e della piena legittimità all'esito dei controlli di legge, anche sull'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali attestati ai fini dell'affidamento;
- il contratto è composto dei seguenti documenti, di cui codesta Spettabile P.P.E. S.r.l. già dispone: Offerta + Dichiarazione Allegato E (da compilare) + Mod.S.7.4.1 (da compilare) + Mod.

S.7.4.10 Regolamento Visitatori e Fornitori + Documento d'identità del dichiarante + la presente accettazione.

Esecuzione anticipata

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, per ragioni di necessità e di urgenza, ordina l'esecuzione anticipata del contratto pur nelle more della stipula e della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di qualificazione previsti dalla specifica procedura. L'aggiudicatario è tenuto a dare immediata esecuzione alle prestazioni oggetto del presente contratto. In caso di mancata successiva stipula, per qualunque causa, all'aggiudicatario saranno pagate soltanto le attività effettivamente eseguite, senza diritto ad alcun ulteriore indennizzo o pagamento per qualsivoglia altra causa.

In caso di mancata stipula, per fatto dipendente dall'aggiudicatario e/o per esito negativo dei controlli sull'assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti di ammissione, le conseguenze economiche dell'annullamento dell'aggiudicazione e della mancata stipula saranno addebitate ad esso aggiudicatario e saranno portate in compensazione automatica a favore della Stazione Appaltante.

Perfezionamento del contratto

Il contratto si intende sottoscritto secondo gli usi del commercio con scambio di lettere e dunque con la sottoscrizione da parte di entrambe le parti della Sezione II del presente atto, che ne costituisce atto conclusivo, e dovrà perfezionarsi entro i termini di legge in formato elettronico e con firma digitale e dovrà essere restituito entro e non oltre il 29/03/2021.

I termini per l'adempimento, nelle more della stipula, decorrono comunque immediatamente.

Il mancato rispetto dei termini sopraindicati, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio



dell'esecuzione dello stesso se imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020.

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo in solo caso d'uso (cfr. Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, interpello 954-15/2017). Tutti i documenti di cui al precedente paragrafo ne formano parte integrante ed essenziale.

- L'avvio dell'esecuzione è immediato.
- L'efficacia e la piena legittimità dell'aggiudicazione e del contratto sono subordinate all'esito positivo dei controlli sull'effettivo possesso dei requisiti attestati ai fini dell'aggiudicazione dal contraente, cui è in ogni caso subordinato il pagamento. Ove detti requisiti dovessero risultare non sussistenti nei termini di legge, allora l'aggiudicazione e la stipula del contratto si avranno come mai avvenute, l'esecuzione sarà da intendere non autorizzata ed il relativo pagamento non dovrà essere effettuato. Ogni ulteriore eventuale conseguenza resterà a carico del contraente, per ogni sua dichiarazione falsa erronea o mendace, che abbia indotto in errore la stazione appaltante. Fermi gli obblighi di legge e le ulteriori eventuali conseguenze anche penali.

Penali

Nel caso in cui l'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto, Rea Spa applicherà le seguenti sanzioni contrattuali:

- in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione, una riduzione del corrispettivo in misura pari allo 0,1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di previsto. Il



ritardo sarà sanzionabile negli stessi identici termini, sia che la prestazione manchi del tutto sia che risulti eseguita parzialmente.

E' facoltà di Rea Spa portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di sanzioni contrattuali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento ed in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.

Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

Rea Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

Osservanza del Codice etico e del mogc231/01 di Rea Spa

L'aggiudicatario, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n. 03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Foro Competente

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza esclusiva sarà deferita al giudice del Tribunale di Livorno. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.



SEZIONE II
IMPEGNO CONTRATTUALE DELLE PARTI

All'esito dell'affidamento, entrambe le parti sottoscrivono il presente atto che ha valenza contrattuale unitamente ai seguenti documenti, anch'essi contestualmente sottoscritti, e che formano parte integrante ed essenziale del contratto, di cui le parti hanno già accettato i contenuti: Offerta + Dichiarazione Allegato E (da compilare) + Mod.S.7.4.1 (da compilare) + Mod. S.7.4.10 Regolamento Visitatori e Fornitori + Documento d'identità del dichiarante + la presente accettazione.

Rosignano Solvay lì, 12 Marzo 2021

Per accettazione
Il Presidente del CdA
Stefano Piccoli

Per accettazione
P.P.E. S.r.l.

Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell'Appaltatore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell'attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi, in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento europeo (UE)2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 nelle parti ancora applicabili.



Divisione Rotomoulding – Via delle Industrie 9, 26814 LIVRAGA (LO)

Tel. 0377-987243 r.a. Fax 0377-987273

E-mail: comm@ppe.it - Internet: www.ppe.it

Divisione Meccanica – Via delle Industrie 10, 26814 LIVRAGA (LO)

Tel. 0377-875026 Fax 0377-875684

E-mail: ppe@ppe.it



Livraga, data E-mail

Con riferimento alla Vostra richiesta di quotazione, ringraziandoVi per la preferenza accordataci, la presente per elencarVi caratteristiche e prezzi dei prodotti di Vostro interesse:

Serie ECOIL[®] Duplex Modello depositato conforme D.M. 392/96

Contenitori brevettati, che la nostra società propone per la raccolta differenziata di olii usati; concepita in ottemperanza alle normative vigenti, si articola in **tre differenti modelli** costruttivi suddivisi in tre capacità, **260 – 500 – 1200 litri**, per meglio adattarsi alle singole necessità di utilizzo.

Non necessitano di particolari accorgimenti per la loro installazione, non soffrono le intemperie e si possono posizionare all'aperto direttamente su comuni pavimentazioni, senza pericolo di infiltrazioni d'acqua.

Realizzati in polietilene lineare stabilizzato UV, monolitico rotostampato 100% riciclabile, consistono principalmente in un **doppio contenitore**, uno interno a contatto con l'olio, ed uno esterno più grande, che lo ingloba completamente fungendo **da vasca di contenimento e sicurezza**.

Nella parte superiore vi è un ampio boccaporto con coperchio ribaltabile al cui interno è alloggiato il cestello **scolafiltri asportabile** ed il vano per l'immissione e l'estrazione dell'olio esausto.

Direttamente dall'esterno del contenitore è possibile verificare la quantità di olio esausto contenuto tramite **l'indicatore visivo di livello** posto a lato del boccaporto, e monitorare l'intercapedine della vasca di contenimento dalla spia di verifica ad essa applicata.

Posizionabile anche all'aperto senza tettoie, grazie alla vasca di contenimento coperta.

Disponibile in tre differenti capacità, 260 – 500 – 1200 litri e 7 differenti colorazioni a seconda della tipologia del contenuto:

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| OLIO MINERALE | ► colore nero |
| OLIO IDRAULICO | ► colore grigio |
| OLIO VEGETALE | ► colore verde |
| EMULSIONI OLEOSE | ► colore giallo |
| OLIO FRENI | ► colore arancio |
| ANTIGELO | ► colore azzurro |
| OLIO DIELETTRICO | ► colore rosso |

ECOIL[®] EURO duplex: composto da una vasca esterna a tenuta, con bordatura rompigoccia nella parte superiore che permette l'inserimento della vasca interna di contenimento olio; questo ultimo manufatto grazie alla sua particolare forma a fungo va a collocarsi sul bordo superiore della vasca esterna evitando l'ingresso delle acque meteoriche nell'intercapedine della vasca di sicurezza. Questa caratteristica costruttiva consiglia l'installazione di questo modello in zone protette, non soggette a violente raffiche di vento e forti temporali.

ECOIL[®] EURO 3 Duplex:

capacità litri: 260 dimensioni mm: Ø 800 h 1160

| | | |
|------------------|------------------|-------------------------|
| Olio minerale | → colore nero | prezzo listino € 500.00 |
| Olio idraulico | → colore grigio | prezzo listino € 546.00 |
| Olio vegetale | → colore verde | prezzo listino € 546.00 |
| Emulsioni oleose | → colore giallo | prezzo listino € 546.00 |
| Olio freni | → colore arancio | prezzo listino € 546.00 |
| Antigelo | → colore azzurro | prezzo listino € 546.00 |
| Olio dielettrico | → colore rosso | prezzo listino € 546.00 |

ECOIL[®] EURO 6 Duplex:

capacità litri: 500 dimensioni mm: Ø 980 h 1370

| | | |
|------------------|------------------|-------------------------|
| Olio minerale | → colore nero | prezzo listino € 742.00 |
| Olio idraulico | → colore grigio | prezzo listino € 814.00 |
| Olio vegetale | → colore verde | prezzo listino € 814.00 |
| Emulsioni oleose | → colore giallo | prezzo listino € 814.00 |
| Olio freni | → colore arancio | prezzo listino € 814.00 |
| Antigelo | → colore azzurro | prezzo listino € 814.00 |
| Olio dielettrico | → colore rosso | prezzo listino € 814.00 |



Vassio raccogliogocce ECOIL[®] 3: (tutti i modelli)

dimensioni: mm. Ø 1100 h. 150 Colore nero
prezzo listino € 77.00

Vassio raccogliogocce ECOIL[®] 6: (tutti i modelli)

dimensioni: mm. Ø 1300 h. 150 Colore nero
prezzo listino € 110.00

Condizioni commerciali :

- Prezzi listino da scontare iva esclusa
- Vedi E-mail presentazione

Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento. Distinti saluti.

**P.P.E. Srl
Plastic Proget European
Ufficio commerciale**







Rosignano Energia Ambiente SPA
 Società Le Montipane Bari snc, 57016 - Rosignano Soligo (LI) Tel. 0586 76511 - Fax 0586 765129
 P.IVA 01084200543 - rosannogas.it



Rev. 0 Di Febbraio 2016 Ver. SGI App. PRE MOD 5.7.4.10

PRINCIPALI OBBLIGHI E DIVIETI


|  | OBBLIGHI |  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici | |
| <input type="checkbox"/> | Non trattarsi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito | |
| <input type="checkbox"/> | Usare i dispositivi di protezione individuale | |
| <input type="checkbox"/> | Non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa | |
| <input type="checkbox"/> | Impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge | |
| <input type="checkbox"/> | Segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli) | |

|  | DIVIETI |  |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori. | |
| <input type="checkbox"/> | Vietato introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive | |
| <input type="checkbox"/> | Vietato usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori di quelle indicate dall'articolo stesso in funzione dei luoghi ove avranno esecuzione i lavori. | |
| <input type="checkbox"/> | Vietato rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature | |
| <input type="checkbox"/> | Vietato compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone | |
| <input type="checkbox"/> | Vietato compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi igniferi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto | |
| <input type="checkbox"/> | Vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura | |
| <input type="checkbox"/> | Vietato compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione | |
| <input type="checkbox"/> | Vietato passare sotto carichi sospesi | |
| <input type="checkbox"/> | Vietato fumare in luoghi non espressamente individuati | |
| <input type="checkbox"/> | Vietato mangiare o bere nei luoghi non individuati | |

GESTIONE DELLE EMERGENZE


Qualora sia individuata una situazione di emergenza mettersi in contatto con l'operatore REA di riferimento che fornisce le indicazioni necessarie.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

| SEGNALETICA DI PRESCRIZIONE | |
|---|--|
|  | E' OBBLIGATORIO INDOSSARE GLI INDEMENTI PROTETTIVI |
|  | E' OBBLIGATORIO USARE I GUANTI PROTETTIVI |
|  | CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE |
|  | CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO |
|  | E' OBBLIGATORIO PROTEGGERE GLI OCCHI |
|  | PROTEGGERE L'UDITO |
|  | E' OBBLIGATORIO USARE LA MASCHERA |
|  | PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VISO |
| SEGNALETICA DI DIVIETO | |
|  | VIETATO FUMARE |
|  | VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO |
|  | VIETATO BERE E MANGIARE |
| SEGNALETICA DI AVVERTIMENTO | |
|  | ATTENZIONE CORRENTE ELETTRICA |
|  | PERICOLO D'INCENDIO ATTENZIONE MATERIALI INFIAMMABILI |
|  | PERICOLO GENERICO |
|  | ZONA CON PERICOLO DI FORMAZIONE DI ATMOSFERE ESPLOSIVE |
|  | ATTENZIONE SOSTANZE NOCIVE |
| SEGNALETICA ANTINCENDIO | |
|  | ESTINTORE CARELLATO |
|  | ESTINTORE |
| SEGNALETICA DI SALVATAGGIO | |
|  | CASSETTA DI MEDICAZIONE PRONTO SOCCORSO INFERMERIA |
|  | DOCCIA DI DECONTAMINAZIONE |
|  | USCITA DI EMERGENZA |
|  | LAVAOCCHI DI EMERGENZA |

REGOLAMENTO VISITATORI E FORNITORI

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA ALL'INTERNO DELLA REA SPA

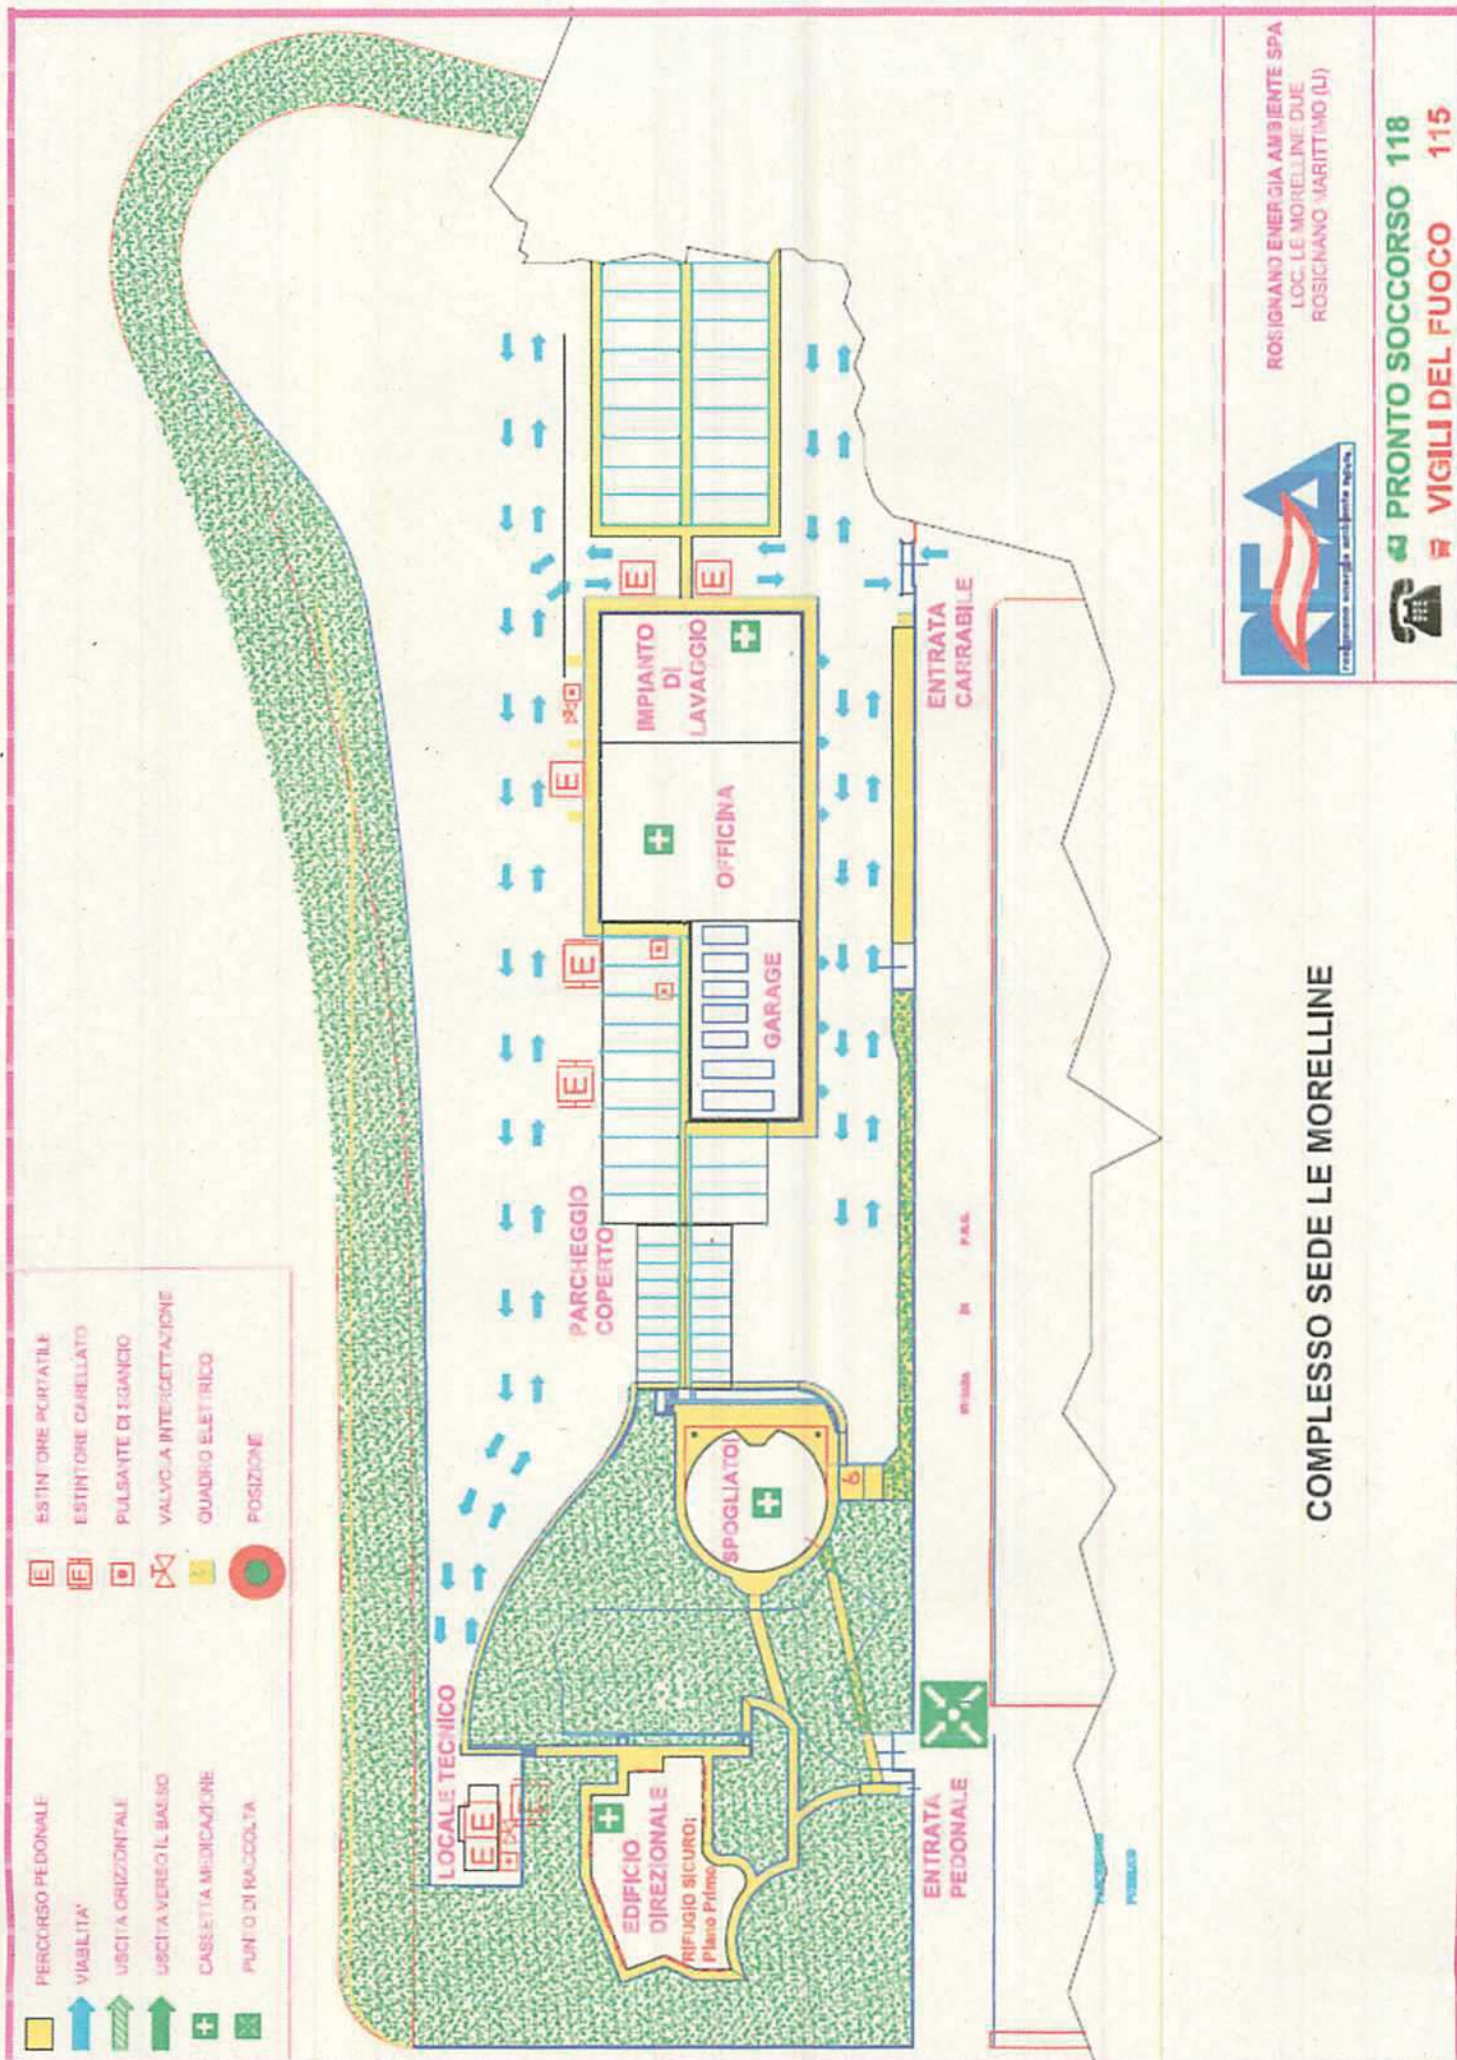

- | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------------------|
| | PERCORSO PEDONALE | | ESTINTORE PORTATILE |
| | VIABILITA' | | ESTINTORE CARRELLATO |
| | USCITA ORIZZONTALE | | PULSANTE DI SGANCIO |
| | USCITA VERSO IL BASSO | | VALVOLA INTERCETTAZIONE |
| | CASSETTA MEDICAZIONE | | QUADRO ELETTRICO |
| | PUNTO DI RACCOLTA | | POSIZIONE |

COMPLESSO SEDE LE MORELLINE


ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA
 LOC. LE MORELLINE DUJE
 ROSIGNANO MARITTIMO (LI)


PRONTO SOCCORSO 118

VIGILI DEL FUOCO 115